

COMMUNAUTE DE COMMUNE LE GRESIVAUDAN

FICHE DE FORAGE

Commune	Laval
Gestion	Laval
Captage	RIF MORIN
Lieu-dit	
Parcelle	98 section C
Mise en service	
Altitude	1197 m
Nombre de forage	2
Volume	Ouvrage amont: 1x1x0,85 m prof, Ouvrage aval : 1,9x 0,9x0,9 m prof, 329 m ³ /j ou 120000 m ³ /an
Arrivé des sources	Ouv amont : 2 drains DN 300 Ouv aval : 1 drain DN 300
Distribution vers	Laval, Réservoir de Prabert
Qualité	
Traitement	
Entretien traitement -	
Entretien captage	
DUP	oui en cours
Génie civil	
Etat général	ouv amont : moyen ; ouv aval : bon
Étanchéité	
Porte	métallique verrouillée
Fermeture	
Electricité	
Autre	absence de bac pied sec
Chambre de vannes	
Crépine de départ	non
Ventilation	
Autre -	
Accessibilité – Sécurité	
Accès au site	A proximité du chemin rural du pré de l'Arc, pas de chemin d'accès permettant d'approcher le captage
Clôture - Portail	
Garde-corps	
Plateforme	
Echelle chambre	
Echelle cuve	
Crinoline	
Télégestion	
Autre	

Ouvrage amont



Ouvrage aval



Observations – remarques


Débit d'étiage sévère connu 216 m³/j (estimation)
 Débit exploité : 329 m³/j
 Débit moyen du captage: 291 m³/j (du 06/2010 au 10/2010)
 Volume annuel moyen exploité : 120 000 m³/an

Éléments à reprendre - Remarque

Qualité bactériologique : De façon occasionnelle des germes test de contaminations bactériennes
 Qualité physico-chimie : type bicarbonaté Calcique, agressives avec une conductivité moyenne

COMMUNAUTE DE COMMUNE LE GRESIVAUDAN

FICHE DE FORAGE

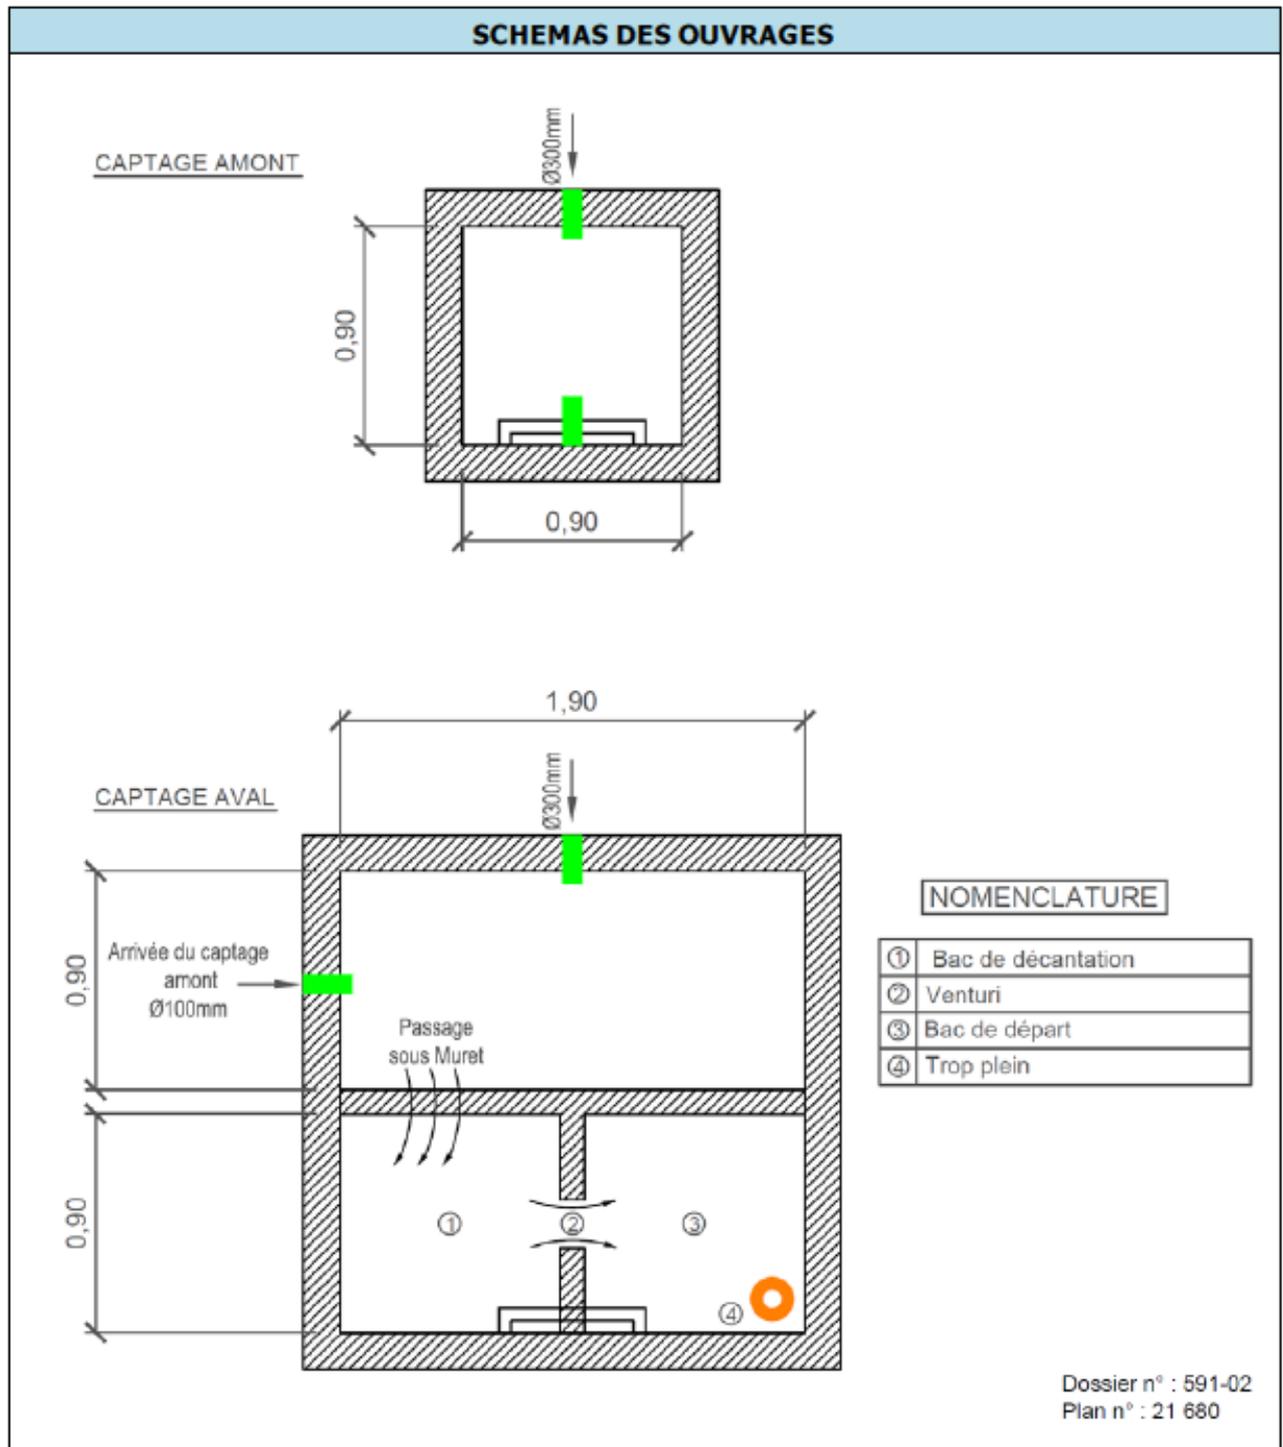

Dossier n° : 591-02
Plan n° : 21 680