



Réservoir

Commune desservie : SAINT MAXIMIN
Nom : rés. de la Combe
Identifiant : 242601

Caractéristiques générales

Localisation / accessibilité

Commune : SAINT MAXIMIN
Coordonnée X : 1936823
Coordonnée Y : 4251052
Altitude pt de ref. (m. N.G.F.) : 344.44
Côte radier cuve (m. N.G.F.) : 343.25
Côte distribution (m. N.G.F.) : 343.58
Côte trop plein (m. N.G.F.) : 346.37

Accès au site : route carrossable
Accès périmètre : pas de périmètre

Informations administratives

Maître d'ouvrage : Commune de Saint Maximin
Exploitant : Commune de Saint Maximin
Domaine :
Référence cadastrale : 4260000B2586
Propriétaire parcelle :
Accessibilité :

Construction : Renovation :
Modalité d'entretien :

UDI (c.f. ARS) :

Caractéristiques de l'ouvrage et des équipements

Type ouvrage : Semi-enterré
Volume total de stockage (m³) : 39
Nombre de cuve : 1
Ouvrage(s) associé(s) : Captage de la Combe

Chambre de vanne

Largeur (m.) : 1.8 Longueur (m.) : 2.85 Diamètre (m.) : 0 Hauteur totale : 2.68
Profondeur sous seuil de la porte (m.) : -1.19 Profondeur de la gén. supérieure sous le seuil de porte (m.) : -0.86
Nombre de niveau : 1
Accès : porte Fermeture : serrure

Télégestion : Non Oui
Marque/modèle :
Système de transmission :

Alimentation électrique : Non Oui
Tension : 230 V. 380 V. Autre
Secours : Non Oui NSP
Etat de l'armoire électrique :

Dispositif de traitement : Non Oui (cf. fiche spécifique)
Implantation :

Dispositif de pompage : Non Oui (cf. fiche spécifique)
Implantation :


Cuve(s)

	<i>Cuve 1</i>	<i>Cuve 2</i>	<i>Cuve 3</i>
Dimension Longueur (m.)			
largeur (m.)			
Diamètre (m.)	4		
Hauteur trop plein [radier/trop plein] (m.)	3.12		
Hauteur lyre (m.)			
Volume total [radier/trop plein] (m ³)	39		
Volume utile [distribution/trop plein] (m ³)			
Volume réserve incendie [lyre] (m ³)	0		
Volume aep [vol. utile - vol. incendie] (m ³)	35		
Mesure de niveau	Non		
Etat des revêtements intérieurs			
Accès à l'eau par chambre de vanne			
Accès à l'eau par dessus de cuve	Oui		
Fermeture	cadenas		
Equilibre des cuves			
Commentaire	Revetement intérieur cuve non visible		

Réservoir

Commune desservie : SAINT MAXIMIN
Nom : rés. de la Combe
Identifiant : 242601

Illustrations

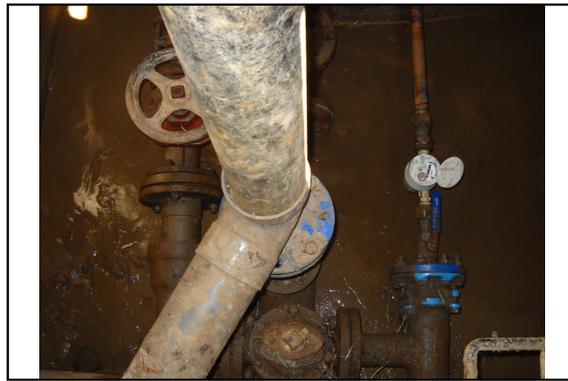

Emplacement du point de ref. : A côté de la porte d'accès + dalle trappe d'accès à la cuve pour cote TP

Remarques, anomalies, recommandations

Réservoir

Commune desservie : SAINT MAXIMIN
Nom : rés. de la Combe
Identifiant : 242601

Illustrations


Schema de l'ouvrage

Légende

 station de traitement

Conduite

- Non renseigné
-  Distribution gravitaire
-  Trop plein / vidange
-  Adduction-refoulement
-  By-pass
-  Adduction-distribution
-  Refoulement
-  Adduction
-  Hors service
-  Branchement
-  Drain
-  Event
-  Traitement
-  Distribution supprimée

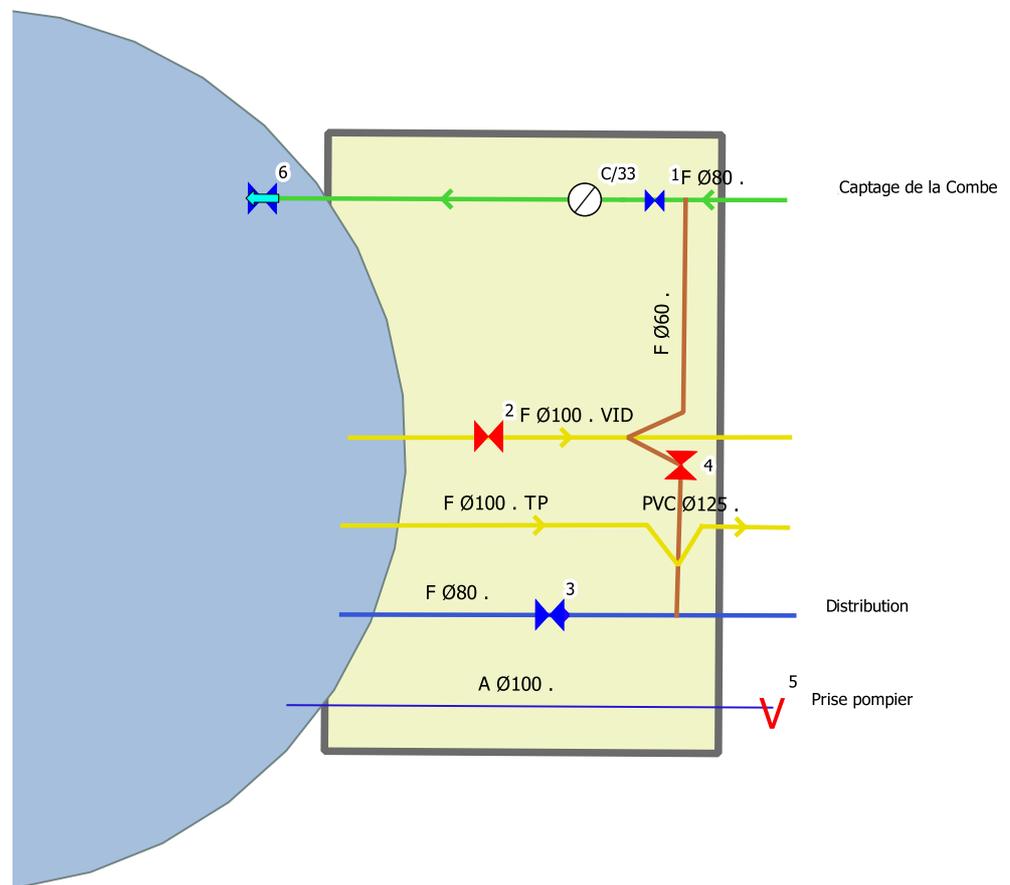



Réservoir

Commune desservie : SAINT MAXIMIN
Nom : rés. de la Combe
Identifiant : 242601

Appareil de comptage

N°	Nature du compteur	Type	Marque	Modèle	Référence	Diamètre	Année	Enregistreur	Télégestion	Commentaire
C/33	Général	Hélice	itron	Flodis	10R0000823	25	2010	Non	Non	

Régulateur de pression

N°	Type	Marque	Modèle	Référence	Diamètre	Pression amont mesuré	Pression aval mesuré	Commentaire
Il n'y a pas de réducteur								

Equipements de fontainerie

N°	Type	Diamètre	Vanne	Ouvert	Tour(s)	Etat	Commentaire
1	Vannette	40	1/4T	Oui	1/4T	Mauvais	
2	Vanne de sectionnement	100	Multi-tour	Non	Multi-tour	Mauvais	
3	Vanne de sectionnement	80	Multi-tour	Oui	Multi-tour	Mauvais	
4	Vanne de sectionnement	60	Multi-tour	Non	Multi-tour	Mauvais	
5	Autre objet non structurant	100		Oui		Bon	Raccord pompier
6	Robinet flotteur			Oui		Passable	

